


SANITAČNÍ ŘÁD PRO PRVOVÝROBU MLÉKA – DOJÍRNY

Podnik:
Farma:
Kontaktní osoba:

Zpracovala firma: **AB PLUS - Beneš, s.r.o.**
Tel: **377 986 120**
Mobil: **+420 731 165 822**


KRITICKÉ BODY DOJÍRNY jsou dojící stroj, respektive jeho potrubní systémy, ventily, strukové nástavce, průtokoměry, rozdělovač atd. Při použití uvedených přípravků vždy postupujte v souladu s návodem použití a dle bezpečnostních listů.

CÍL: Prevence kontaminace mléka mikroorganismy namnoženými v dojícím systému, prostorách dojírny, po dobu mezi dojeními (bakterie, viry, plísně). Odstranění a zabránění vzniku minerálních nebo biologických usazenin v dojícím systému tvořících překážky v průtoku nebo podhoubí pro rozvoj patogenů.

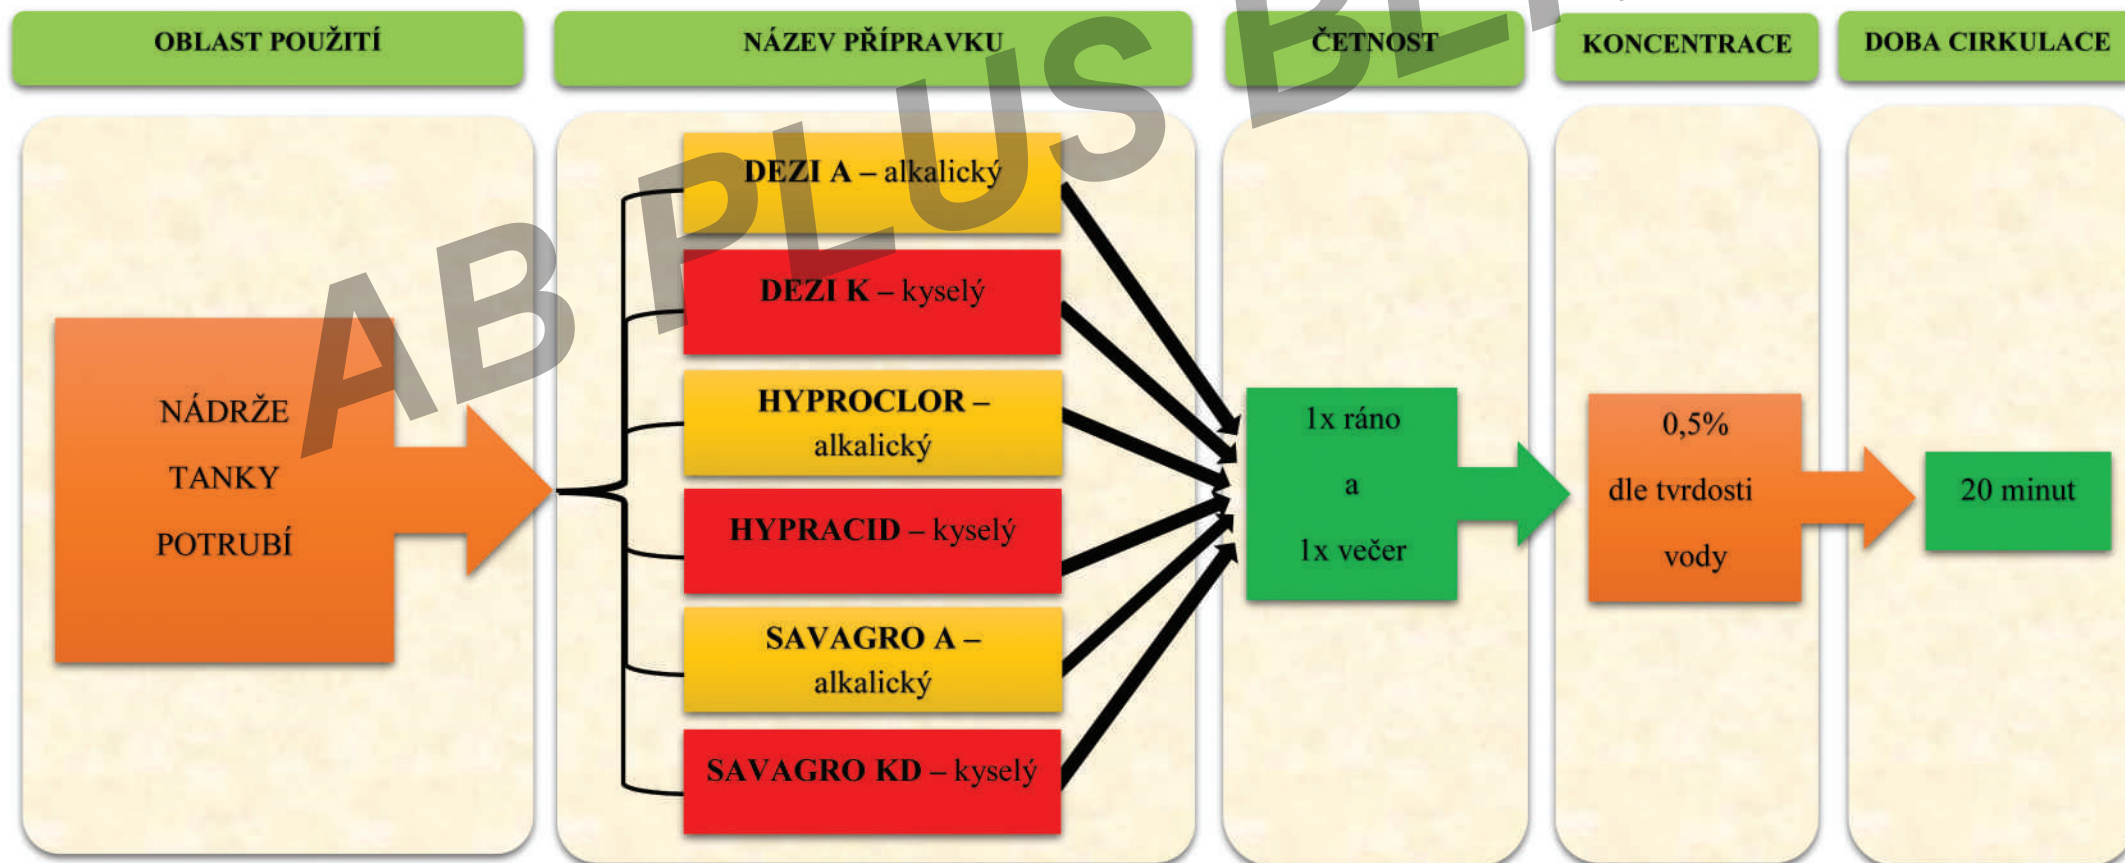


Čištění třífázové: 1.) proplach pitnou vodou, 2.) čištění 0,5% roztokem při teplotě 45-60°C, 3.) následný proplach pitnou vodou
V případě tvrdosti vody nad 4 mmol (25 něm. Stupnice) doporučujeme 1x měsíčně zvýšit koncentraci roztoku na 2%.

CÍL: Prevence kontaminace mléka mikroorganismy ze struků dojnic. Zabránění přenosu mastitidních patogenů mezi dojnicemi a kontaminace mléka nepřipustnými ochrannými látkami.

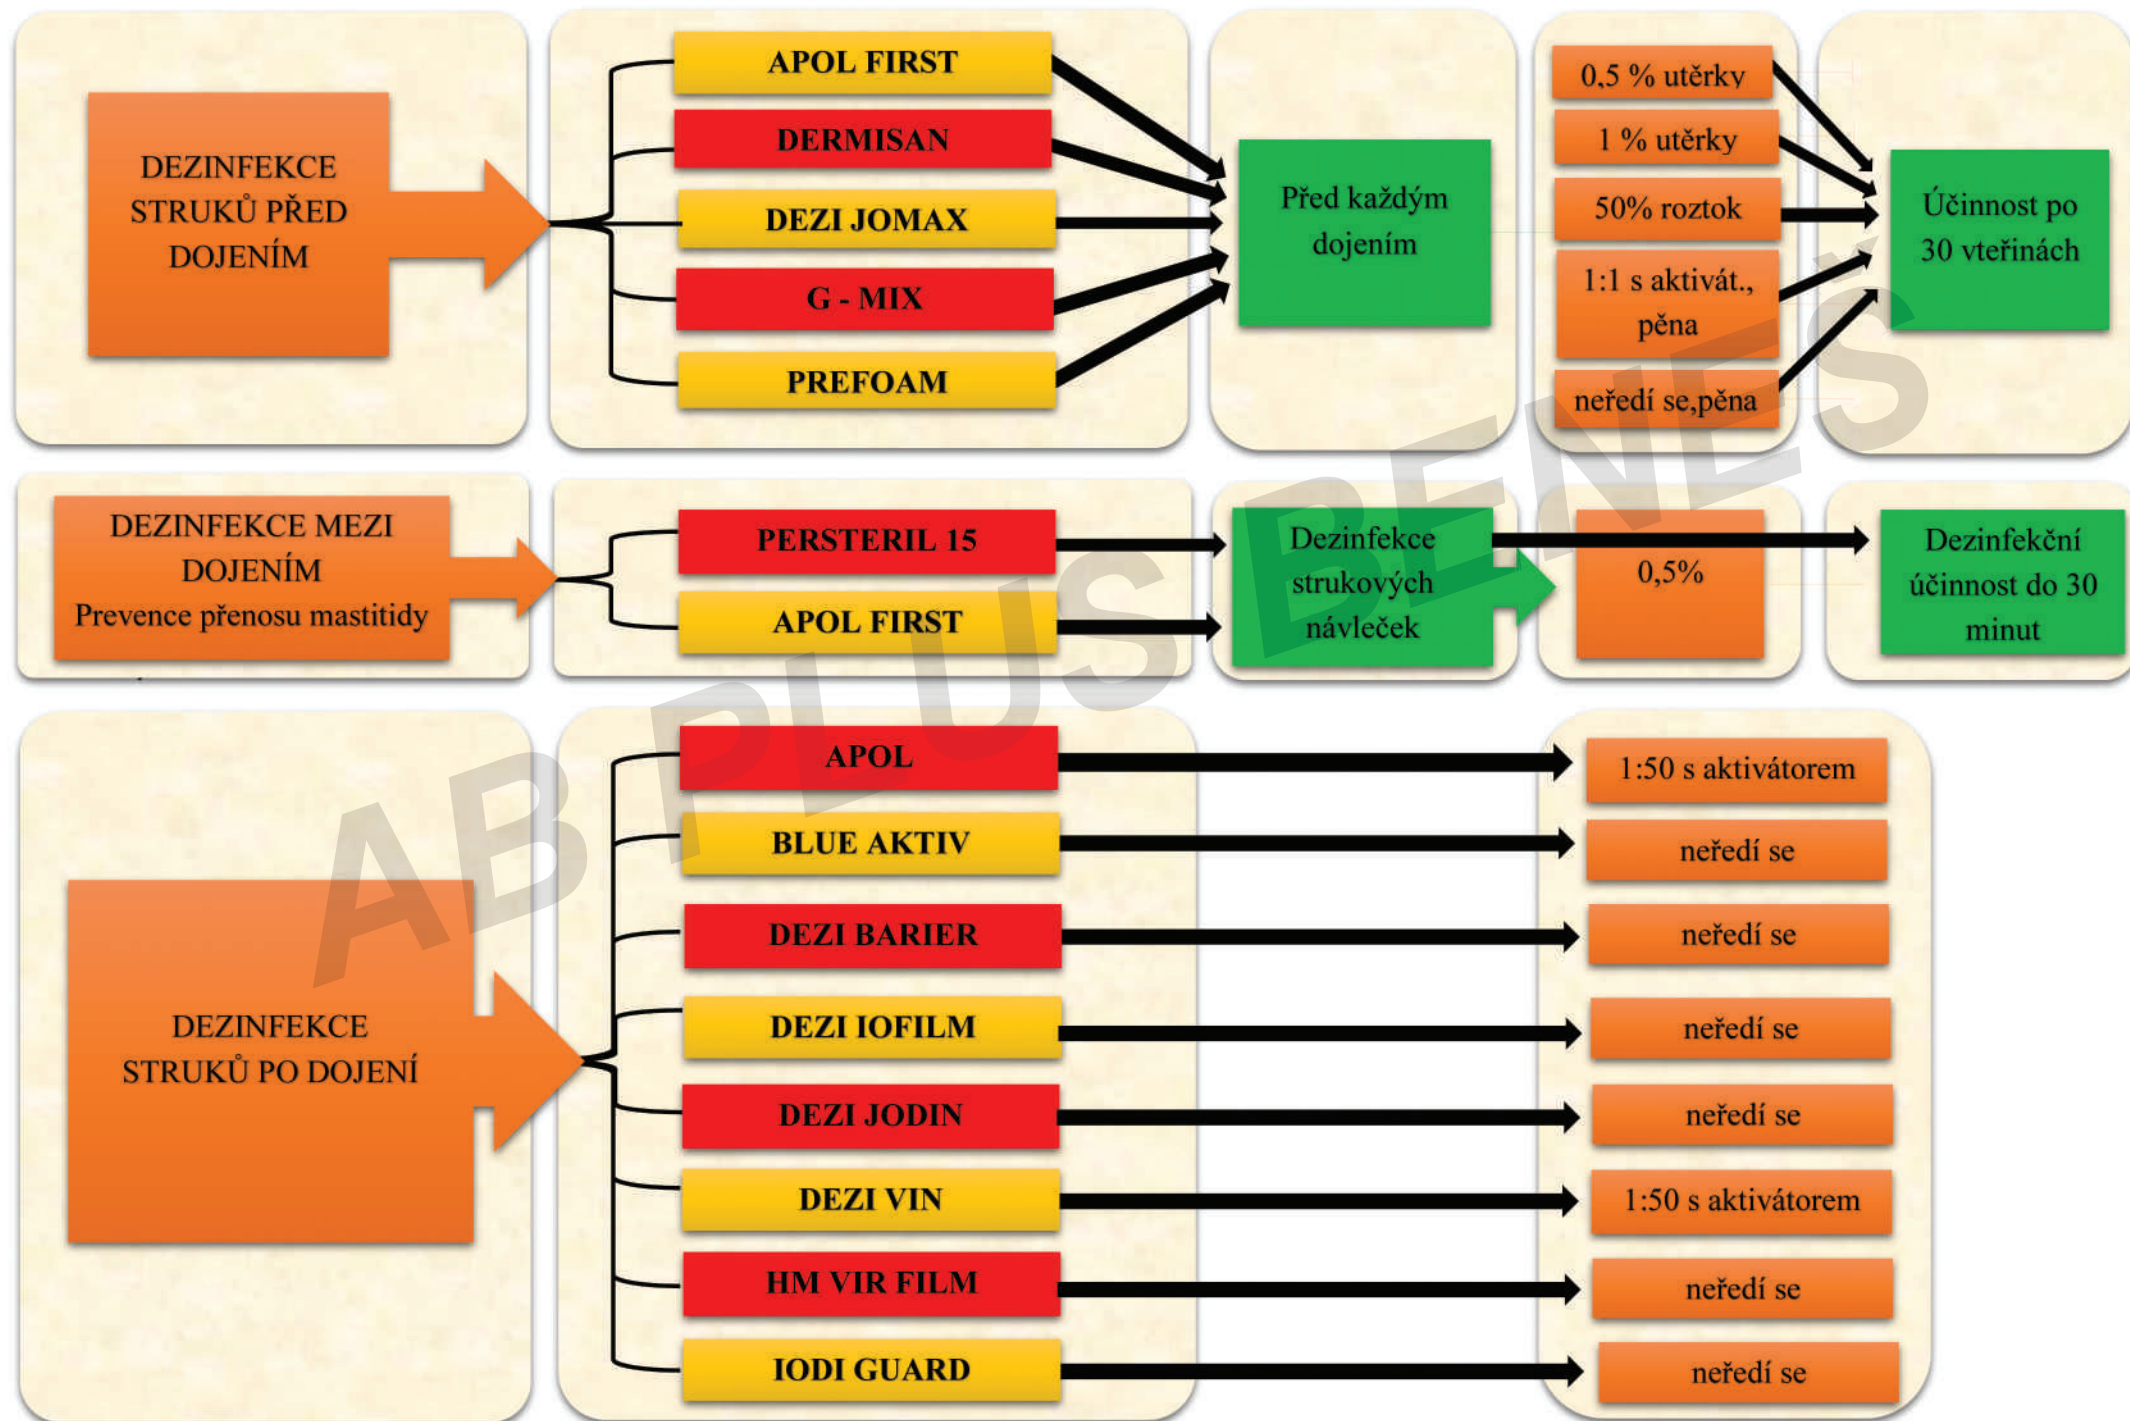

Uvedené přípravky jsou bariérové bránící průniku patogenů do strukového kanálku a používají se ihned po sejmutí dojícího stroje. Struky se namáčí minimálně $\frac{3}{4}$ pomocí dezinfektoru.

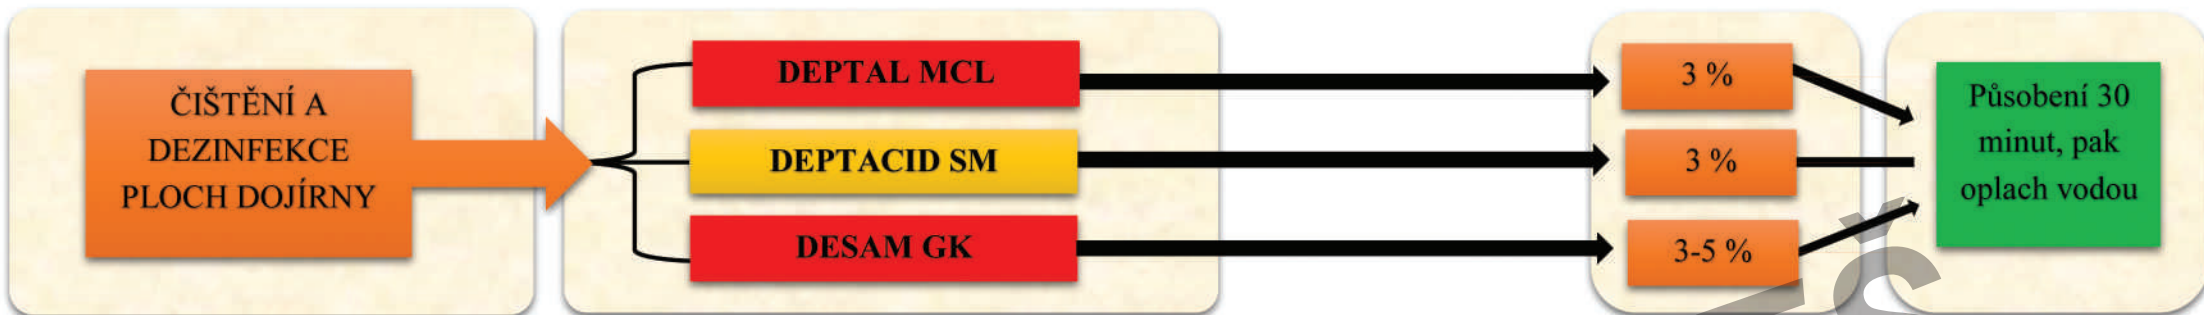

Uvedené přípravky používat dle potřeby, tak abychom dojírnu udržovali v čistotě.

Test somatických buněk: NK TEST – odstříknutí mléka z každé čtvrti, zjištění kvality mléka a jeho zařazení, zjištění zdravotního stavu mléčné žlázy a případné léčení dojnice

Důležité je, aby personál vstupoval do dojírny v čistém oděvu a obuvi.

Personál má používat ochranné rukavice a pogumované snadno omyvatelné ochranné zástěry.

Uvedené přípravky jsou dodávány firmou AB PLUS – Beneš, s.r.o. a odpovídají současným legislativním předpisům České republiky. Při nakládání s přípravky postupujte podle návodu na obalu a dle bezpečnostních listů.


SANITAČNÍ ŘÁD PRO PRVOVÝROBU MLÉKA – MLÉČNICE

Podnik:
Farma:
Kontaktní osoba:


Zpracovala firma: **AB PLUS - Beneš, s.r.o.**
Tel: **377 986 120**
Mobil: **+420 731 165 822**

KRITICKÉ BODY MLÉČNICE jsou nádrže pro dočasné skladování mléka, nástroje a nářadí, veškeré plochy a prostory mléčnice. Při použití uvedených přípravků vždy postupujte s detailním návodem na použití a dle bezpečnostních listů.


CÍL: Prevence kontaminace mléka mikroorganismy namnoženými v dojícím systému a v prostorách skladování mléka po dobu mezi dojeními (bakterie, viry, plísně). Odstranění a zabránění vzniku minerálních nebo biologických usazenin v dojícím systému tvořících případné překážky v průtoku nebo potrubí pro rozvoj patogenů (pachy v mléce).

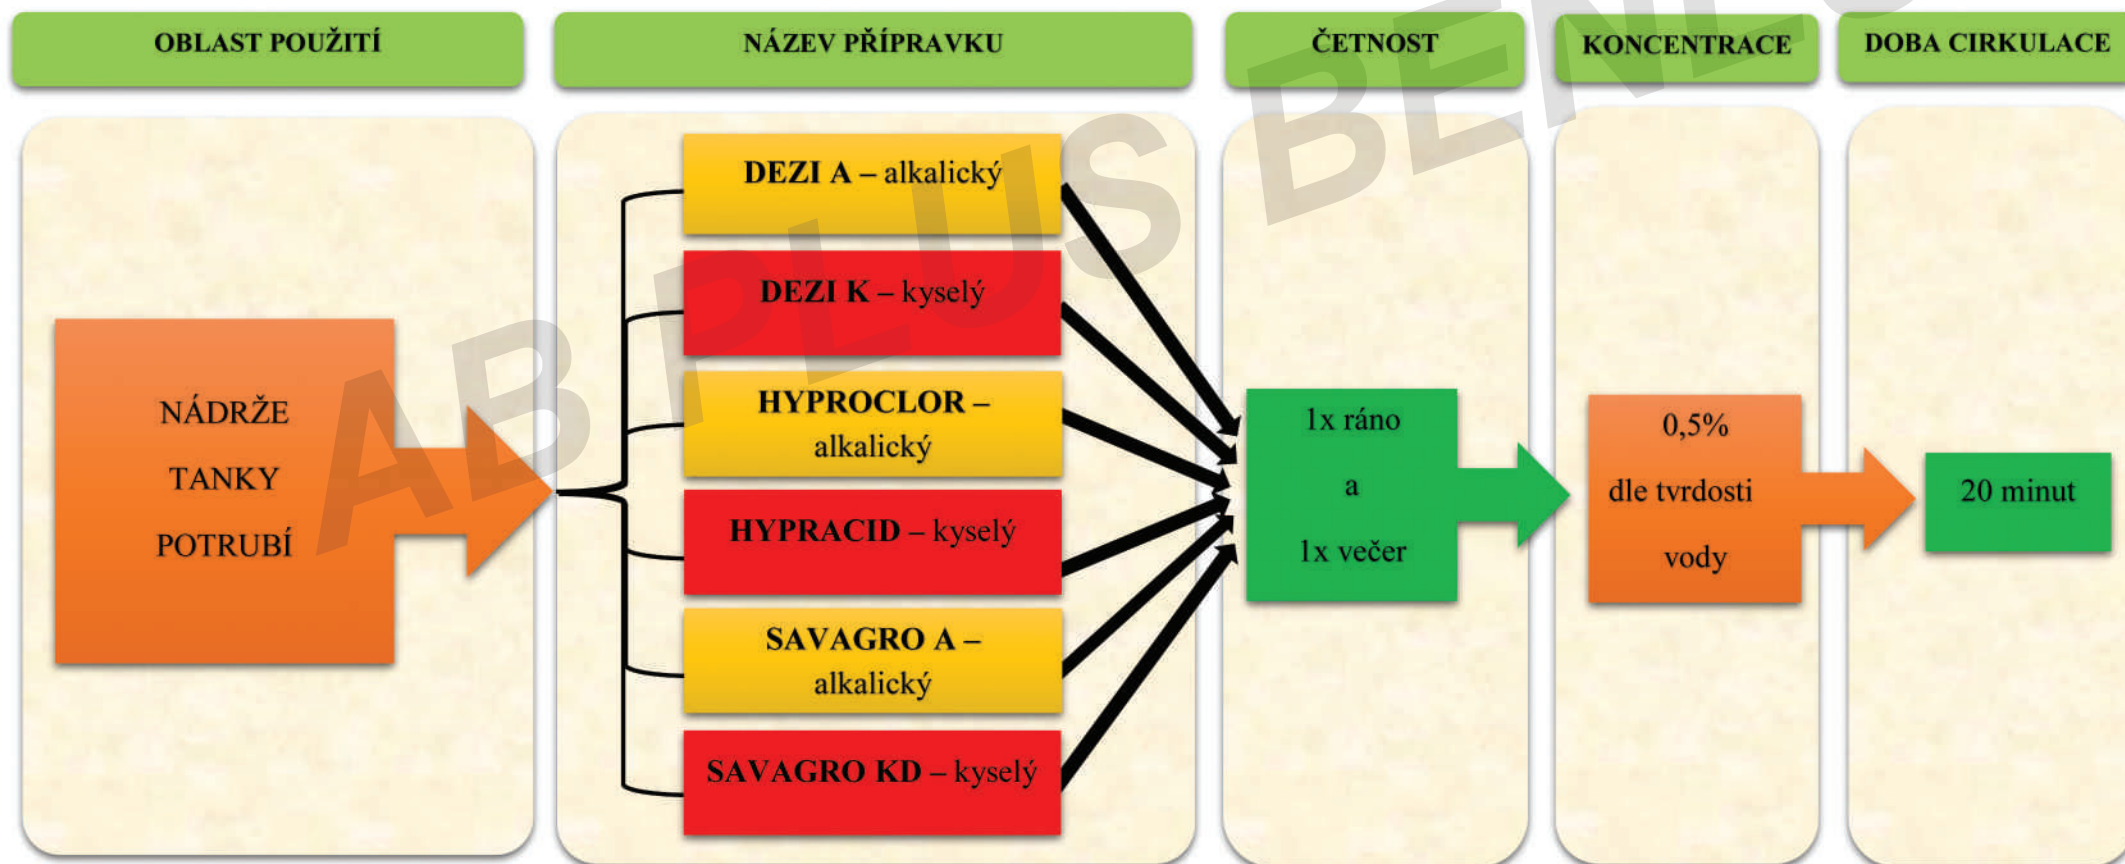

Čištění třífázové: 1.)proplach pitnou vodou, 2.) čištění 0,5% roztokem při teplotě 45-60°C, 3.)následný proplach pitnou vodou
V případě tvrdosti vody nad 4 mmol (25 něm. Stupnice) doporučujeme 1x měsíčně zvýšit koncentraci roztoku na 2%.

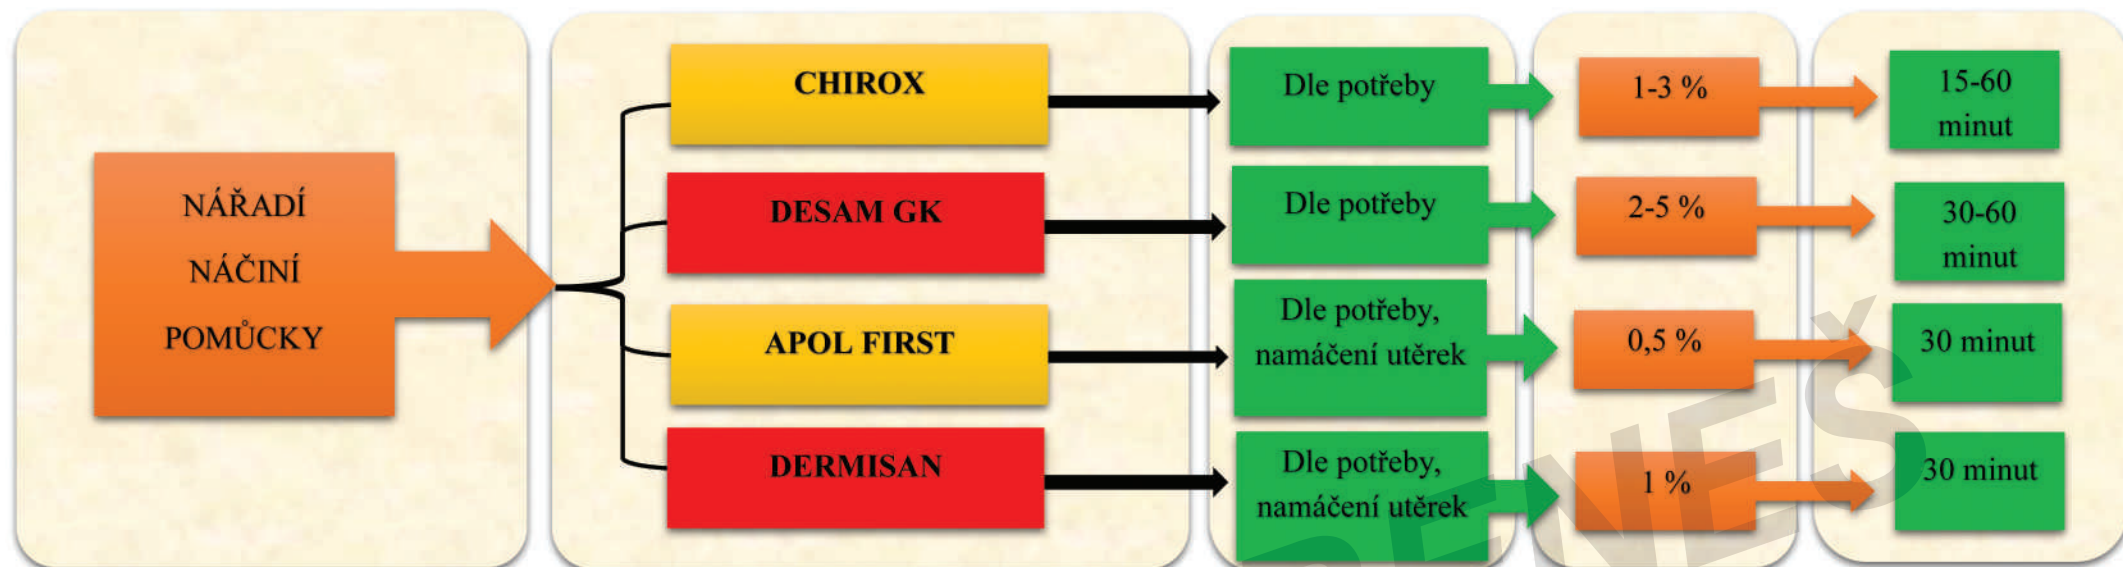

Následné opláchnutí pitnou vodou.

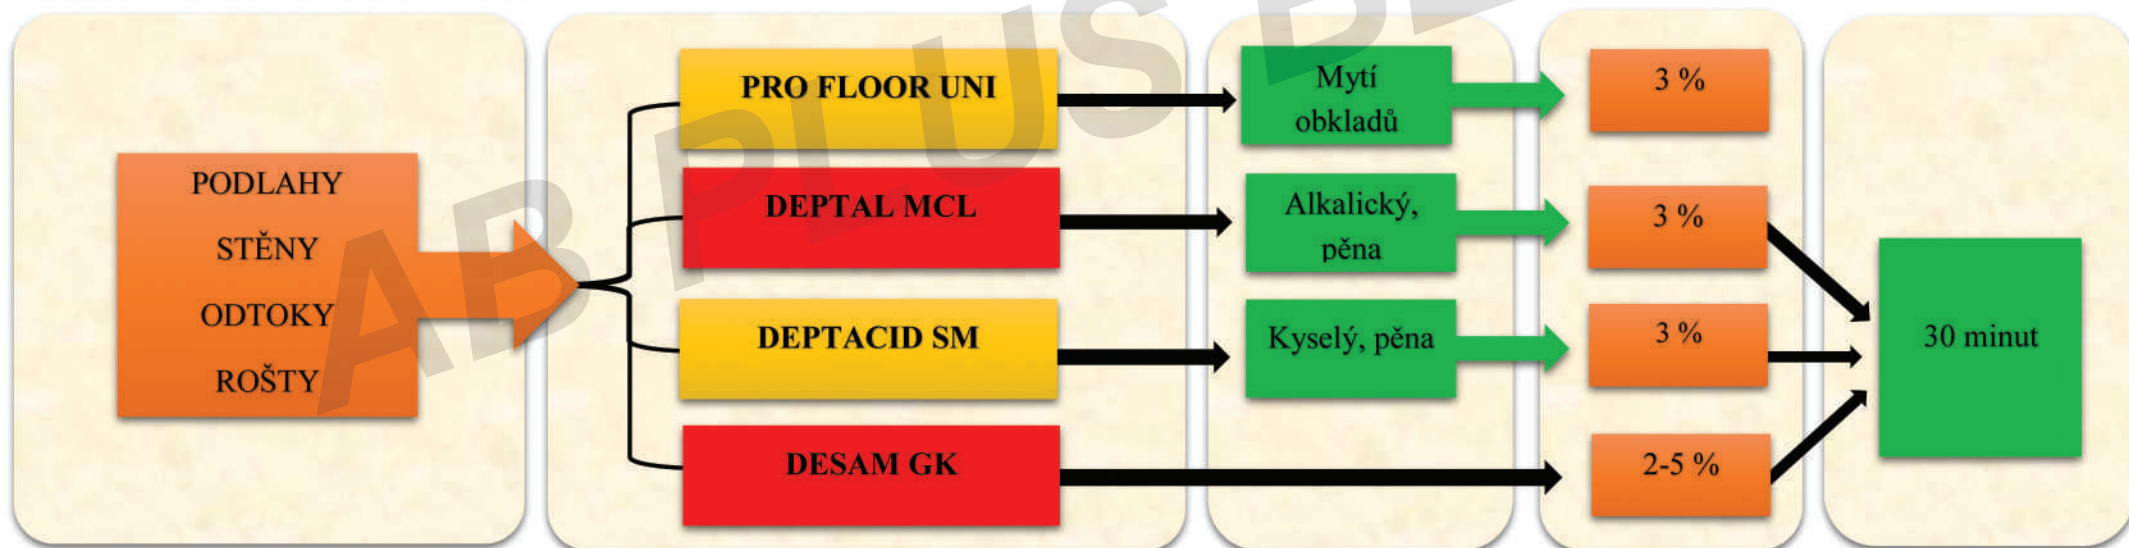

Uvedené přípravky používáme běžně dle potřeby. Následuje oplach pitnou vodou.

KONTROLA KVALITY ČIŠTĚNÍ: před každým dojením → čistota tanků, těsnost dojícího systému, funkčnost čistícího systému
průběžně → kontrola koncentrace a dávkování čistících a dezinfekčních přípravků, kontrola teploty čistícího nebo dezinfekčního roztoku: na vstupu 50-60°C a na výstupu min. 40°C

Uvedené přípravky jsou dodávány firmou AB PLUS – Beneš, s.r.o. a odpovídají současným legislativním předpisům České republiky. Při nakládání s přípravky postupujte podle návodu na obalu a dle bezpečnostních listů.